



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Nº TP-35.1

REV. 7


FECHA: 18-04-2013

PRODUTO:
EXTINTOR PORTÁTIL DE 6 LITROS DE ÁGUA

TIPO: EXTINTOR
DE ÁGUA PORTÁTIL
CÓDIGO: FIW75

DESCRIÇÃO:
Extintor portátil, água permanentemente pressurizado com aditivos, recarregável em recipiente de aço.

CROQUIS:

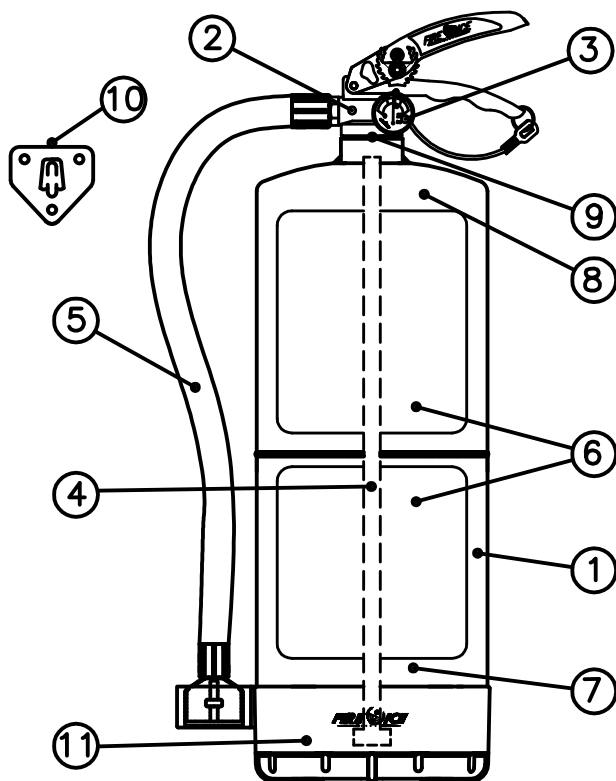

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

- Directiva de la UE 97/23/CE;
- Regulamento de Equipos a Pressão.
- Regulamento de Instalações de proteção contra Incêndios;
- Normas EN 3 (UNE 23110);
- Normas UNE-EN 10130: Chapas Laminadas a frio;
- Marcado
- Garantia de qualidade s/EN ISO 9001;
- Marca de qualidade de produto;
- Sistema de gestão da qualidade certificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão de desenho	27 bar
Pressão de prova	27 bar
Pressão de serviço (a 20 C°)	17 bar
Eficácia	27A 233B 75F
Carga (tolerância: +0% / -5%)	6 litros
Temperaturas de serviço	5/60 C°
Carga de propulsante (± 10%)	80 g

DIMENSÕES

Altura	561 mm
Diâmetro	150 mm
Espessura nominal	1,5 mm
Volume	6,90 litros
Tara (botelha, válvula e tubo descarga)	3,78 kg
Massa total (sem o vaso difusor)	9,56 kg

Nº	DESIGNAÇÃO DA PEÇA	MATERIAIS	QUANT.
1	BOTELHA FI W60	Chapa de aço DC-04 (e plástico interno)	1
2	VÁLVULA FI W60	Latão, aço e borracha	1
3	MANÔMETRO ø27 mm	Latão cromado	1
4	TUBO DE DESCARGA FI W60	PVC	1
5	MANGUEIRA FI W60	PVC, textil e polietileno HD	1
6	ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI W75	Serigrafia ou acetato adesivo	1
7	CARGA EXTINTORA	Água + aditivos	6 l
8	CARGA PROPULSORA	Nitrogênio seco (N ₂)	80 g
9	SELO BOTELHA FI 60	Elastômero	1
10	GANCHO FI 60	Aço galvanizado	1
11	PEANHA INJECTADA FI W60	Polipropileno	1

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:
Passador de segurança no manípulo de acionamento;
Lacre no passador.

OBSERVAÇÕES:
Utilizável em fogos A, B e F (Não usar em equipamentos elétricos até 35.000V);
Não usar em fogos D (de metais) (nem em materiais reactivos Na, K, Mg);
Tinta 100% poliéster cozido, color vermelho RAL 3000.
Inclui fixador mural.

FIRE ICE, S.L.
Polig. Ind. de Castellanos, parc. 302
37439 CASTELLANOS DE MORISCOS
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN)
Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:

A. G. REDONDO

APROBADO:

J. CASTILLA C.