FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Nº	TP-24
REV.	6
FECHA:	03-06-2019

PRODUTO:

EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 1 kg DE CO_2.

TIPO: EXTINTOR PORTATIL CO_2

CODIGO: FI1000

DESCRIÇAO:

Extintor de incêndios portátil permanentemente pressurizado de dióxido de carbono, recarregavel, em botelha de aço de liga de uma só peça.

ESBOÇO:

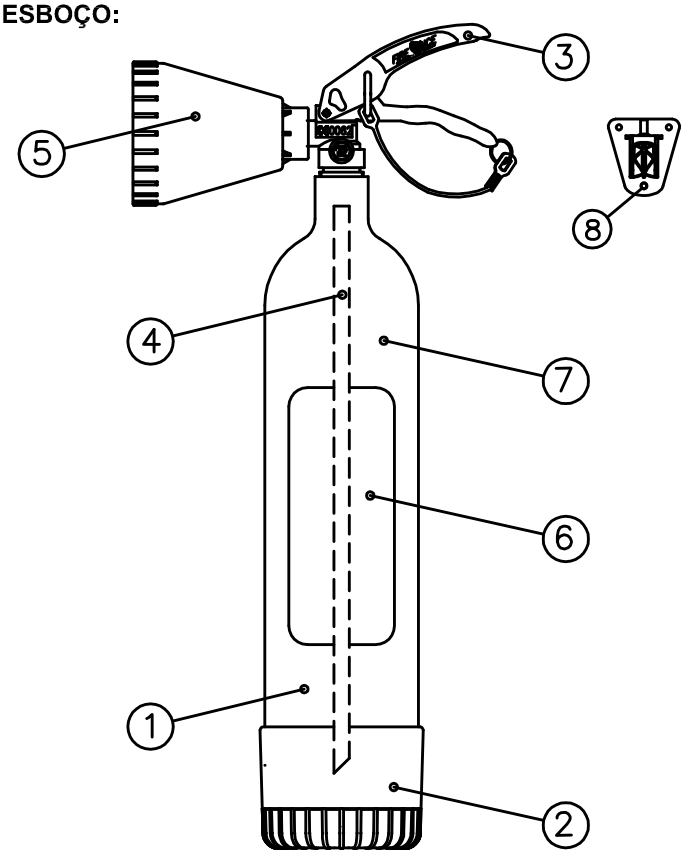

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

-Directiva de la UE 2014/68/UE;
-Regulamento de Equipos a Pressão;
-Regulamento de instalações de proteção contra incêndios;
-UNE-EN ISO 9809-3:2010;
-Normas EN 3 parte 7 - 9;
-Marcado CE;
-Garantia de qualidade s/UNE EN ISO 9001;
-Marca de qualldade de produto;
-Sistema de gestao da qualidade certificado.

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

Pressão de prova	250 bar
Pressão de serviço máxima	174 bar
Eficácia	13B
Carga (tolerância: +0%, -5%)	1 kg
Temperaturas de serviço	-20/60 °C
Pressao tar. disco segurança	190 bar ±10%

DIMENÇÕES

Altura	545 mm
Diâmetro	101,6 mm
Espessura nominal	3,6 mm
Volume	2,5 litros
Tara (bot,válv e tubo descarga)	5,0 kg
Massa total	6,0 kg
Grau de enchido	0,40 kg/l

Nº	DESIGNAÇÃO DA PEÇA	MATERIAIS	QUANTID.
1	BOTELHA FI 1000	Tubo de liga esticado sem soldadura	1
2	PEANHA FI 2000	Polipropileno injetado	1
3	VÁLVULA FI 2000/5000	Lafão, aço e borracha	1
4	TUBO DE DESCARGA FI 1000	Polipropileno/Alumínio	1
5	VASO DIFUSOR FI 2000	Poliamida e aço	1
6	ETIQUETA FI 1000	Serigrafía ou plástico adesivo	1
7	CARGA EXTINTORA E PROPULSORA	Dióxido de carbono puro (CO_2), ref. 1013	1 kg
8	COLGADOR MURAL FI 2000	Polipropileno injetado (opcional: aço)	1

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:

Disco de rotura incoporado na válvula;
Passador de segurança no manípulo de acionamento;
Lacre no passador;

OBSERVAÇÕES:

Utilizábel em fogos B, (mesmo em presençca de tenšao elétrica);
Naõ usar em fogos D (de metais) nem em materlas reactlvas (Na, K, Mg);
Pintura 100% poliéster cozido vermelho RAL 3000;
Naõ expor ao calor;
Veja as instruções de uso e operação.

Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:	APROBADO:
A. G. REDONDO.	J. CASTILLA C.